Tehnicki list

Kabelska polica RKS 60 FT perforirana

Broj artikla: 6047602

RKS 60 = sustavi racionalnih kabelskih polica visine 60 mm (podni lim neudubljen).
Kabelske police s prolaznom perforacijom na dnu i bočno te srednjom rupom (Ø 11 mm) na dnu za dodatna pričvršćenja.
Odgovarajući poklopac s zasunima: tip AZDMD 50.
Bez priloženog materijala za pričvršćivanje.

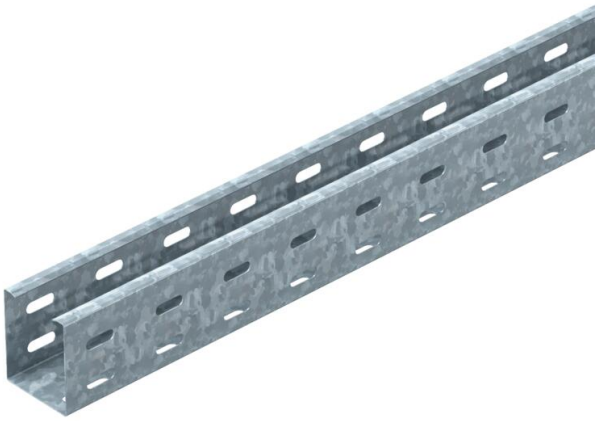

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6047602
Tip	RKS 605 FT
Opis 1	Kabelska polica RKS
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x50x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	108 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,7007 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica RKS 60 FT perforirana

Broj artikla: 6047602

Dimenzije

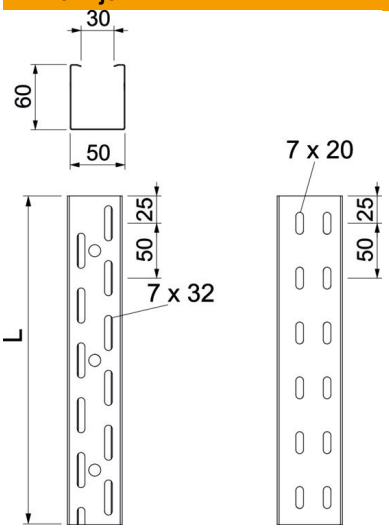

Dimenzije	60x50
Duljina	3.000 mm
Širina	50 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	0,75 mm
Mjera L	3.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Perforacijom za pričvršćivanje	7x32
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	30 cm²
Korisni presjek	3000 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Tehnicki list

Kabelska polica RKS 60 FT perforirana

Broj artikla: 6047602

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,0m	2 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,8 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,35 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,15 kN/m

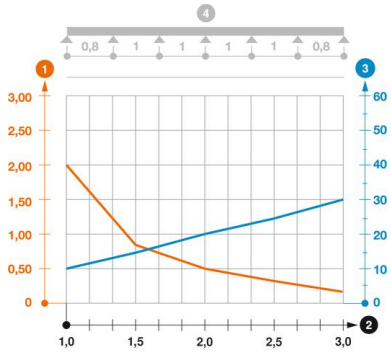

Dijagram opterećenja kabelske police tipa RKS 60 neudubljen

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača