# Tehnicki list

## Kabelske ljestve LG 60, 6 m VS FS

## Broj artikla: 6208630

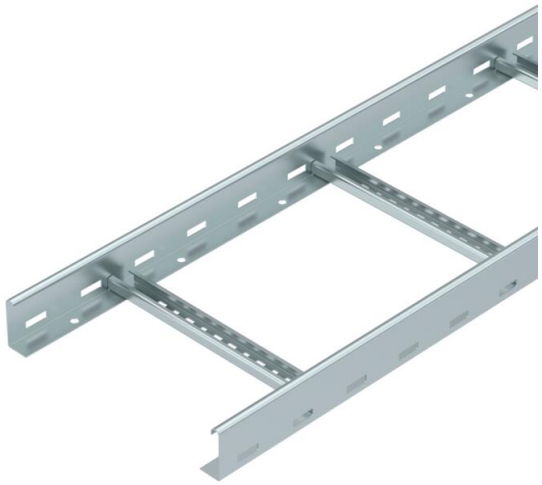

Kabelske ljestve s perforiranim stranicama u visini 60 mm sC-profil prečkama koje su otvorene prema gore (izvedba VS).
Kabelske ljestve isporučuju se sklopljene.

Kabeli se montiraju odgovarajućom obujmicom tip 2056.

Kabelske ljestve od širine 200 mm do 400 mm odobrene su za vertikalnu montažu u sustavima s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Kabeli se montiraju obujmicama odobrenim za sustave s očuvanjem funkcije tip 2056 M .
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.

| | |
|---|---|
| St | Čelik |
| FS | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6208630 |
| Tip | LG 630 VS 6 FS |
| Opis 1 | Kabelske ljestve |
| Opis 2 | perforirane, s VS prečkom |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 60x300x6000 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 6 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 288,733 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 6,9409 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Kabelske ljestve LG 60, 6 m VS FS

## Broj artikla: 6208630

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Dimenzije | 60x300x6000 |
| Duljina | 6.000 mm |
| Širina | 300 mm |
| Visina | 60 mm |
| Mjera B | 300 mm |
| Mjera utora prečke | 16,50 |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba prečki | Perforiran profil |
| Izvedba bočne stranice | plosnati profil |
| Pričvršćenje prečke | zakovano |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Pod Strop Zid |
| Očuvanje funkcije | da |
| Korisni presjek | 148 cm² |
| Korisni presjek | 14800 mm² |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | da |
| Razmak prečki | 300 mm |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Debljina stranice | 1,5 mm |

# Tehnicki list

## Kabelske ljestve LG 60, 6 m VS FS

## Broj artikla: 6208630

### Opterećenja

| | |
|---|---|
| primjenjivi razmaci potpornja, min. | 1,5 m |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 5 m |
| Razmak podupiranja 1,5m | 3,1 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,0m | 2,25 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,5m | 1,5 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,0m | 1,1 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,5m | 0,75 kN/m |
| Razmak podupiranja 4,0m | 0,45 kN/m |
| Razmak podupiranja 4,5m | 0,3 kN/m |
| Razmak podupiranja 5,0m | 0,15 kN/m |

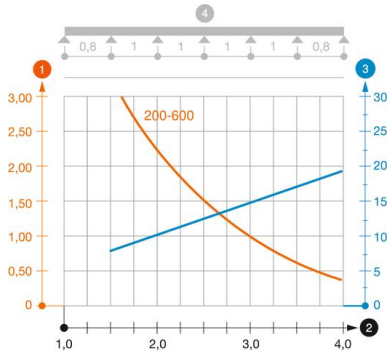


**Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi tipa LG 60 VS**

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača