# Tehnicki list

## Kabelske ljestve LCIS110, 6 m, C30 FT

## Broj artikla: 6209825



Kabelske ljestve visine 110 mm sa zavarenim, prema gore otvorenim prečkama od profila C30. Zaobljena bočna stranica služi za ojačanje i kao zaštita rubova. Pričvršćivanje na konzolu izvodi se stezaljkama tipa LKS 40. Dimenzija proreza prečke iznosi 16,5 mm, odgovarajuća obujmica je tip 2056.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.

St Čelik

FT vruće pocinčano

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6209825 |
| Tip | LCIS 1145 6 FT |
| Opis 1 | Kabelske ljestve |
| Opis 2 | perforirane prečke, zavareno |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 110x450x6000 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 6 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 459,534 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 10,0483 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Kabelske ljestve LCIS110, 6 m, C30 FT

## Broj artikla: 6209825

### Dimenzije

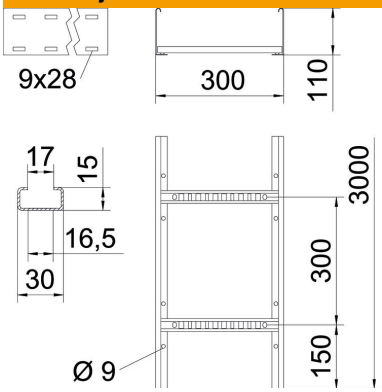


| | |
|---|---|
| Duljina | 6.000 mm |
| Širina | 450 mm |
| Visina | 110 mm |
| Mjera B | 450 mm |
| Mjera utora prečke | 16,50 |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba prečki | Perforiran profil |
| Izvedba bočne stranice | plosnati profil |
| Pričvršćenje prečke | zavareno |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Pod Strop Zid |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Korisni presjek | 405 cm² |
| Korisni presjek | 40500 mm² |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | da |
| Razmak prečki | 300 mm |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Debljina stranice | 1,5 mm |


# Tehnicki list

## Kabelske ljestve LCIS110, 6 m, C30 FT

## Broj artikla: 6209825

### Opterećenja

| | |
|---|---|
| primjenjivi razmaci potpornja, min. | 2 m |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 4 m |
| Razmak podupiranja 2,0m | 3 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,5m | 2 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,0m | 1,4 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,5m | 1,05 kN/m |
| Razmak podupiranja 4,0m | 0,8 kN/m |

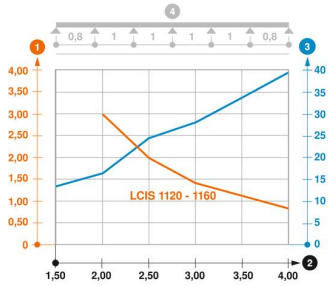


**Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi tipa LCIS 110**

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača