
Tehnicki list

Kabelske ljestve LG 110, 3 m VS FT

Broj artikla: 6216426

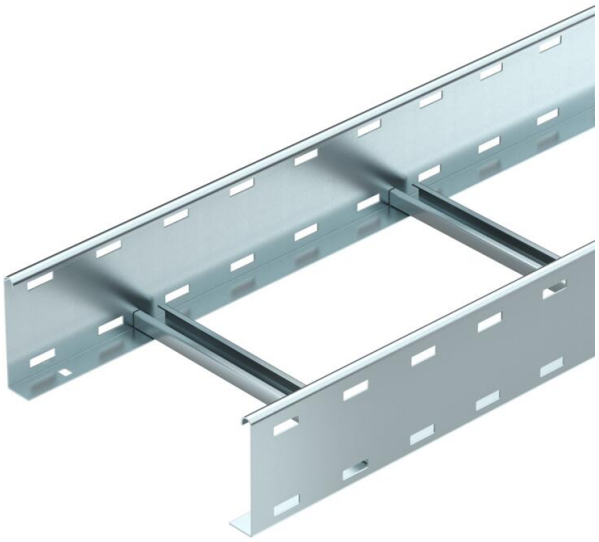

Kabelske ljestve s perforiranim stranicama u visini 110 mm s C-profil prečkama koje su otvorene prema gore
Kabelske ljestve isporučuju se sklopljene.

Odgovarajuće obujmice tipa 2056 možete naći u sustavima vertikalnih ljestvi.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6216426
Tip	LG 113 VS 3 FT
Opis 1	Kabelske ljestve
Opis 2	perforirane, s prečkom VS
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x300x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	423 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	9,2764 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelske ljestve LG 110, 3 m VS FT

Broj artikla: 6216426

Dimenzije



Dimenzije	110x300x3000
Duljina	3.000 mm
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Mjera B	300 mm
Mjera utora prečke	16,50

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Perforiran profil
Izvedba bočne stranice	plosnati profil
Pričvršćenje prečke	zakovano
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	283 cm²
Korisni presjek	28300 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	300 mm
Izvedba velikog raspona	ne
Debljina stranice	1,5 mm


Tehnicki list

Kabelske ljestve LG 110, 3 m VS FT

Broj artikla: 6216426

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	2 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	6 m
Razmak podupiranja 2,0m	3,1 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	2 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	1,4 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	0,9 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	0,65 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	0,55 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 6,0m	0,15 kN/m

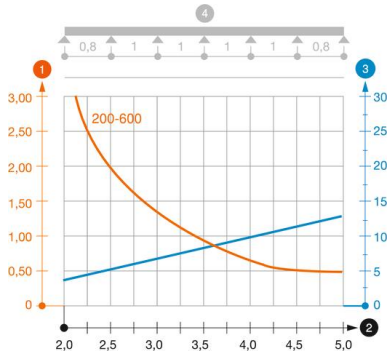

Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi tipa LG 110 VS

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača