
Tehnicki list

Kabelske ljestve za velike raspone WKLG 160 FT

Broj artikla: 6227139

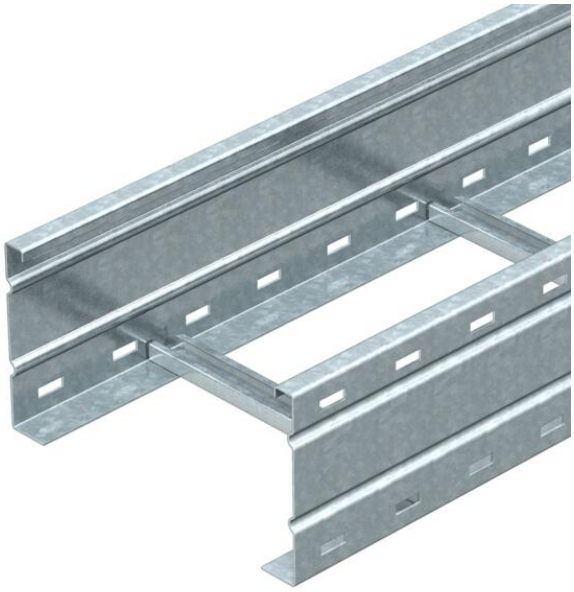

Kabelske ljestve za velike raspone s perforiranim stranicama, visine 160 mm.
Pričvršćivanje kabela i vodova obujmicom tipa 2056.
Uzdužne spojnice tipa WRV 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.

St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6227139
Tip	WKLG 1630 FT
Opis 1	Kab. ljestve za velike raspone
Opis 2	s perforiranim stranicama
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	160x300x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	802,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	17,4469 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelske ljestve za velike raspone WKLG 160 FT

Broj artikla: 6227139

Dimenzije

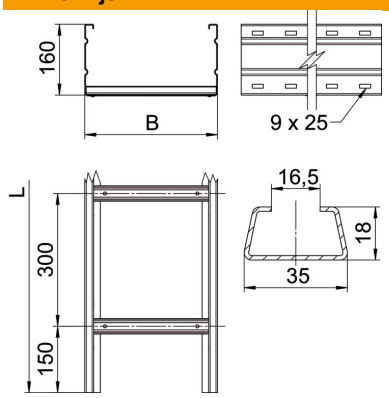

Dimenzije	160 x 300
Duljina	6.000 mm
Širina	300 mm
Visina	160 mm
Mjera B	300 mm
Mjera L	6.000 mm
Mjera utora prečke	16,50

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Neperforiran profil
Pričvršćenje prečke	potpuno zakovan
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	427 cm²
Korisni presjek	42700 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Debljina stranice	2 mm


Tehnicki list

Kabelske ljestve za velike raspone WKLG 160 FT

Broj artikla: 6227139

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	3 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	8 m
Razmak podupiranja 3,0m	2,9 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	2,59 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	2,3 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	2,04 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	1,8 kN/m
Razmak podupiranja 6,0m	1,4 kN/m
Razmak podupiranja 7,0m	1 kN/m
Razmak podupiranja 8,0m	0,7 kN/m

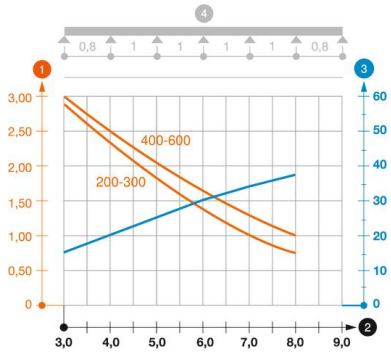

Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi za velike raspone tipa WKLG 160

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača