# Tehnicki list

## US 7 stropni nosač

## Broj artikla: 6339212



Stropni nosač (U-profil) dimenzije 70 x 50 mm sa zavarenom stopom. Za pričvršćivanje na vodoravne betonske stropove i čelične nosače. Kod primjene konzole širine od 400 mm ili montaže konzole na kraju profila preporučuje se primjena odstojnika tip DSK 61.

St Čelik

FT vruće pocinčano

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6339212 |
| Tip | US 7 K 130 FT |
| Opis 1 | Stropni nosač |
| Opis 2 | sa zavarenom stopom |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 70x50x1300 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 636 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 14,4176 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## US 7 stropni nosač

## Broj artikla: 6339212

### Dimenzije

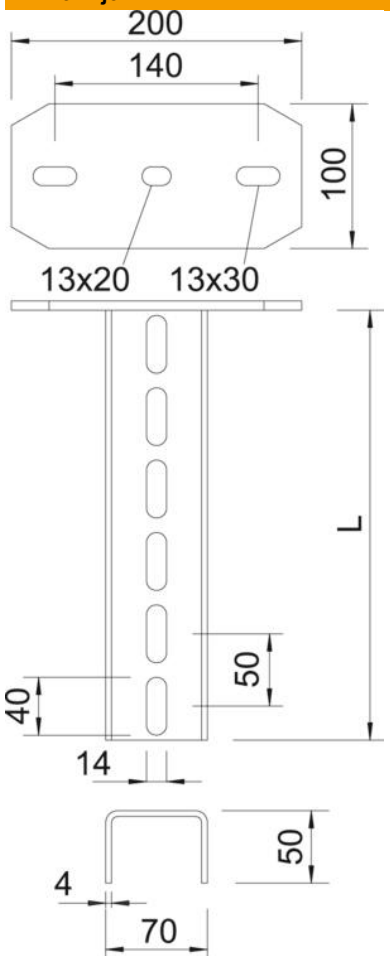


| | |
|---|---|
| Duljina | 1.300 mm |
| Širina | 70 mm |
| Visina | 50 mm |
| Mjera L | 1.300 mm |

### Tehnički podaci


| | |
|---|---|
| Izvedba | U-profil |
| Dužina konzole 200 | 8,3 kN |
| Dužina konzole 400 | 5 kN |
| Dužina konzole 600 | 3,5 kN |
| Očuvanje funkcije | da |
| Debljina materijala | 4 mm |
| maksimalno vlačno opterećenje | 11 kN |
| Sukladno ROHS-u | da |

# Tehnicki list

## US 7 stropni nosač

## Broj artikla: 6339212

### Opterećenja

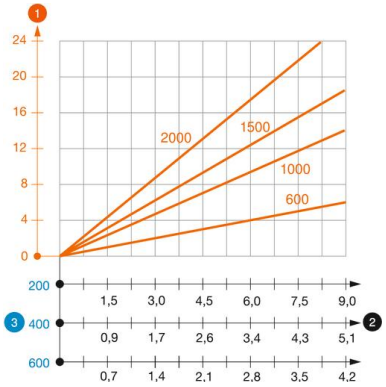


**Dijagram opterećenja U-profila tipa US 7 K**

1. Savijanje stropnog nosača kod dozvoljenog opterećenja konzole
2. Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
3. Dužina konzole u mm

— Krivulja opterećenja s dužinom profila u mm

### Karakteristike opterećenja tiple za U-profil tipa US 7 K

| jednostrano opterećenje | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimalno opterećenje [kN] | | | | | |
| | Širina konzole [mm] | | | | | |
| Tip sidra | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 |
| BZ3 10x90/0-30 | 3,97 | 3,03 | 2,44 | 2,04 | 1,76 | 1,54 |
| BZ3 12x110/0-35 | 5,16 | 3,90 | 3,15 | 2,64 | 2,27 | 1,99 |

Maksimalno opterećenje F ukupno = masa kabela + kabelska polica + konzola + stropni nosač. Vrijednosti iz tablice za opterećenje s obje strane uzimaju u obzir postojeći razmak osi ai = 10 cm. Navedeni podaci temelje se na napuknutom betonu čvrstoće C20/25. Obratite pozornost na uvjete za ugradnju ETA odobrenja (tiple)!